


その「常識」は正しい？



一般的には時計回りで回すと閉まりますが、この事例では特殊なバルブだったため、閉まりませんでした。このように、設備や運転状況によって「いつもどおり」が通用するとは限りません。

常に問いかける姿勢で作業に臨もう！

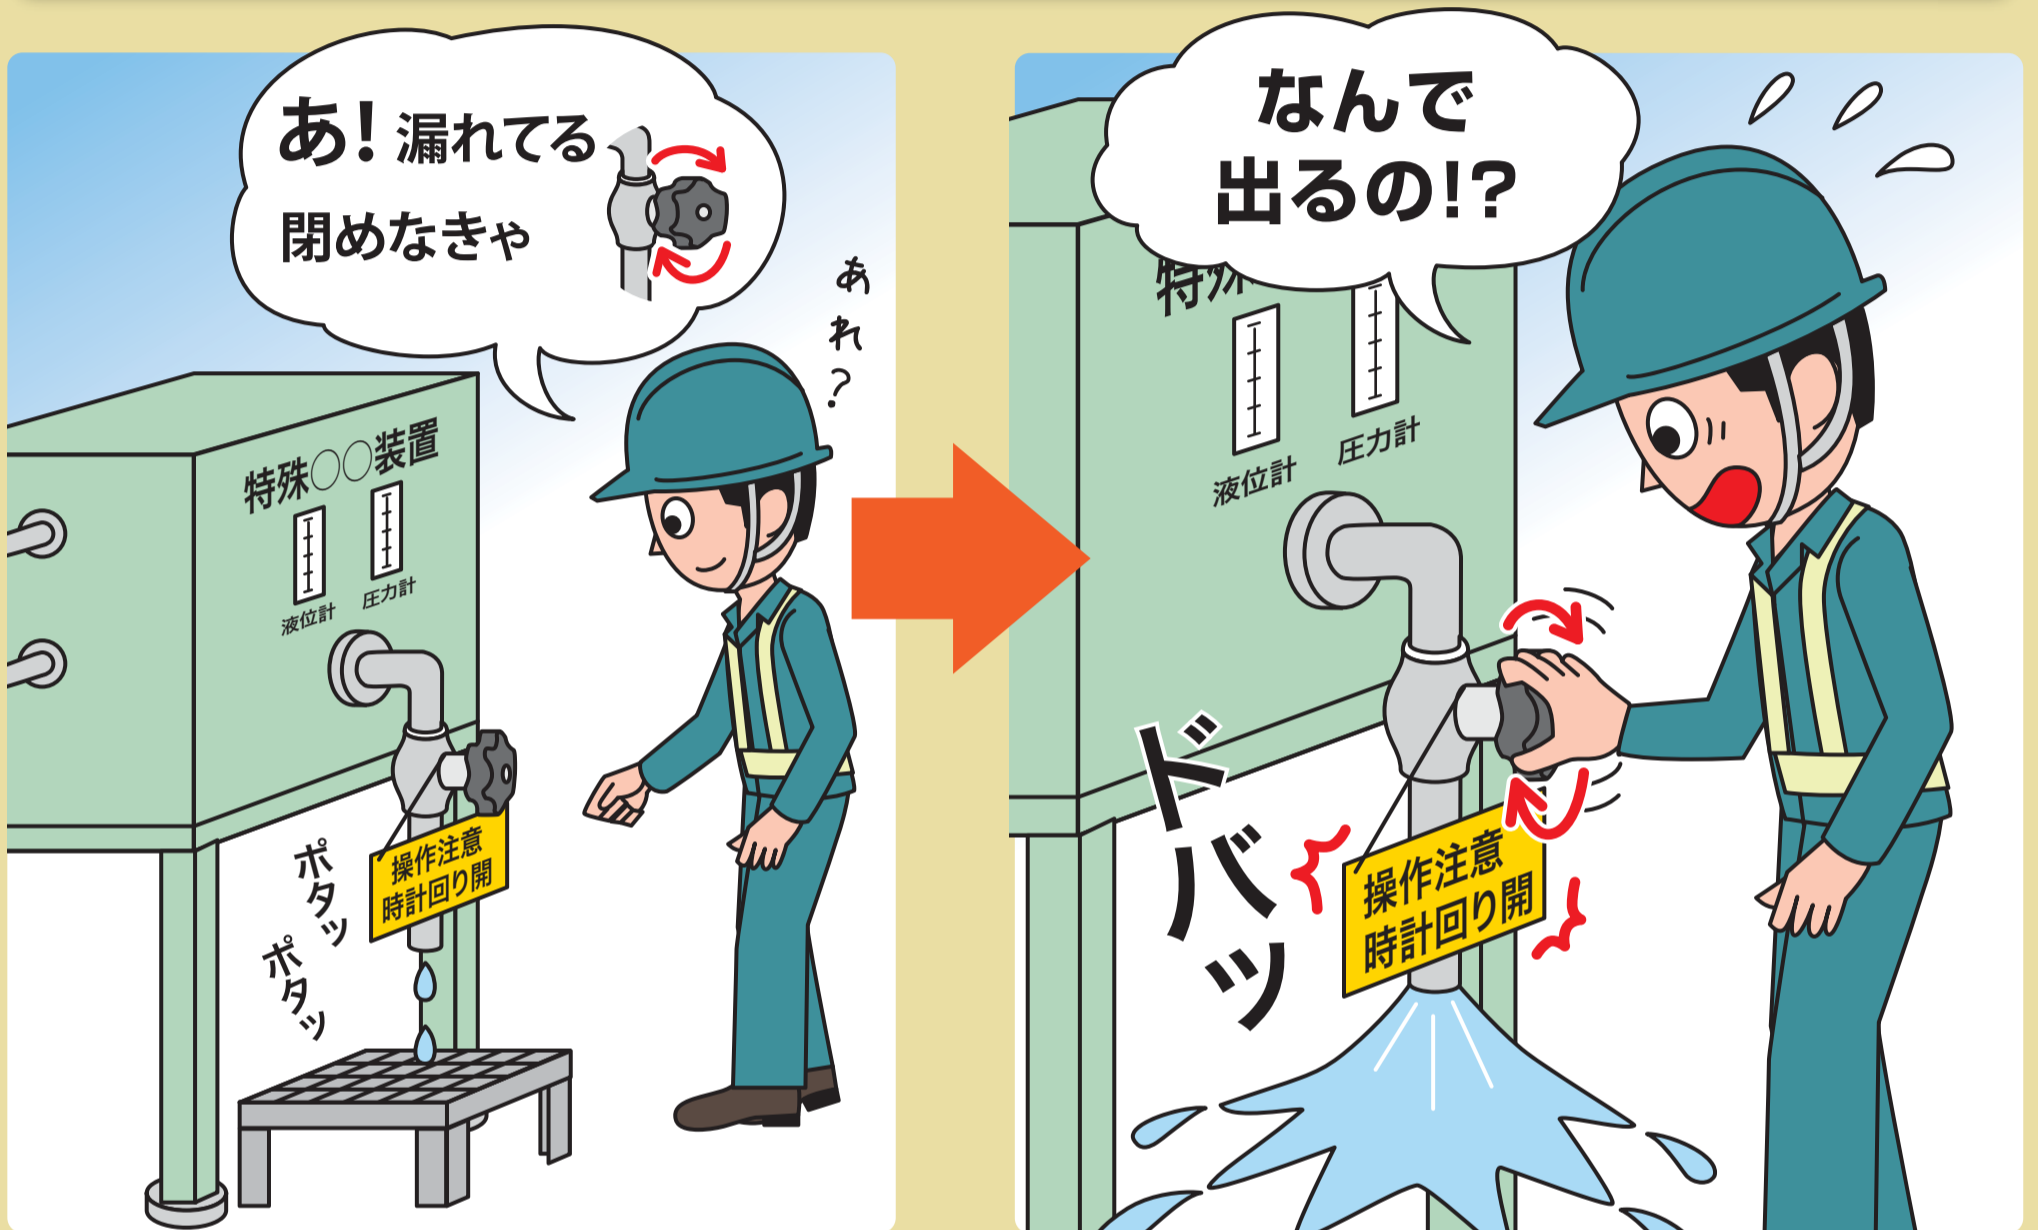

Dr.ジャン・シー



～原子力の一層の安全確保を目指して～
一般社団法人 原子力安全推進協会
Japan Nuclear Safety Institute

〒108-0014 東京都港区芝5丁目36番7号 三田ベルジュビル13階～15階
TEL 03-5418-9312(代) FAX 03-5440-3606 HP: <http://www.genanshin.jp>